



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กนษ.(กต)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๒๓-๐๐๗๔๘๓_๒๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กนษ.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ.๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๓-๐๐๗๔๘๓ Serial No
๑C๑๐๖๑๐ ขนาด ๒๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ KV ผลิตภัณท์ SIRIVIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส

หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณท์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน


๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย


๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร


คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

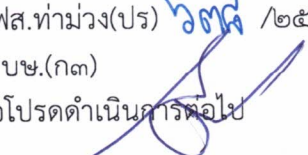
ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ข.ผ.(อ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายนันท์ทวุฒิ อ้อวิลัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) ๖๓๘ /๒๕๖๙
เรียน อ.บ.ช.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายนิธิ พิชาตุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้ใช้ : C3TAMPSS01
 ไคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 26.05.2026
 เวลา : 09:24:42
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-007483 เลข-รุ่นผลิต : 1C10610 รหัส : 1-05-000-0001 TR. 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 วัสดุหม้อแปลงสูง (kVolt) : วัสดุหม้อแปลงต่ำ (Volt) : ประเภทผลิต : อุปกรณ์พก. กอนปี 49 สีหม้อแปลง : 460119694 / 0
 รุ่นประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 18/07/1980 วันที่สิ้นสุดประกัน : 17/07/1983 วันที่สิ้นสุดประกัน : 17/07/1983

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMA-F-FA05-TR0116	XX บ้านหนองพังคร. ม.6 ต.พังคร			ติดตั้ง			
10.03.2020	1030	คลังพัสดุ กวามงบุรี	2201	กบ. พังงง	รับคืน	4954712414	2001006839	
10.03.2020	1030	คลังพัสดุ กวามงบุรี	2201	กบ. พังงง	เบิก	4954712526	2001004823	
11.03.2020	1032-GISTAG	FL รพสว่าง GIS TAG มทบ.พมจ.			ติดตั้ง			
24.01.2023	33XFA000113282	DCC_3บ.หนองเป็ด ม.7			ติดตั้ง			
29.12.2025	1030	คลังพัสดุ กวามงบุรี	2201	กบ. พังงง	รับคืน	4982866272	7001158529	
06.01.2026					รอตอบ			เสื่อมสภาพตามวาระ