



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)  
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๓๕-๐๐๕๖๐๒\_mokVA  
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓.กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ.๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๓๕-๐๐๕๖๐๒ Serial No  
๒๒๑๐๓๓๙๔๒ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELLดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน .....  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ..... ติดตั้งเมื่อวันที่ .....

ชำรุดวันที่ ..... อายุการใช้งาน ..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ..... KVA ..... เฟส  
หมายเลข PEA. .... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ ..... ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี .....  ไม่มี  อื่น ๆ .....

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

ม.ป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน ..... รูป อื่น ๆ .....

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ซ่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน


๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสืบเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย


๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร


คิดค่าซ่อมจากผู้ใช่ไฟ เนื่องจาก .....

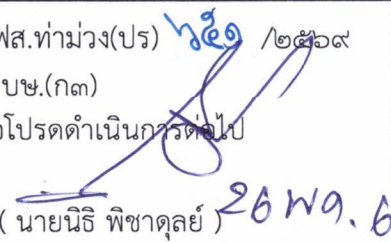
ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช่ไฟ เนื่องจาก .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง หน.บค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ขผ.(๑)กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายนันทวุฒิ ฮั่ววิลัย) ตำแหน่ง พชง.4.ผบค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙  
เรียน ออก.บข.(ก๓)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
  
(นายนิธิ พิชาตุลย์) 26 พ.ค. 69  
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้เข้า : C3TAMCSS01  
 ผู้ดูแล : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026  
 เวลา : 08:10:31  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR35-005602      เลข-ผู้ผลิต : 221033942      วัสดุ : 1-05-000-0002 TR.. 30 KVA. 1 P 3 W. 22-0.46-0.23 KV.  
 WBS :      เลขที่สัญญา :      บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL  
 วัตถุประสงค์และแรงสูง(KvOil) :      วัตถุประสงค์ : อุปกรณ์ทดแทนก่อนปี 49      สิ้นพรัพย์ : 460119637 / 0  
 วัตถุประสงค์ 2 ปี      วันที่เริ่มรับประกั้น : 19/11/1992      วันที่สิ้นสุดประกั้น : 18/11/1995

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออับายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่ออับายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	บุคคล
31.10.2005	ITMA-F-FA03-TR0136	XX ตู้แยกจำหน่าย ม.2 อ.ท่าม่วง			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000006127	DCC_ตู้แยกจำหน่าย ม.2 อ.ท่าม่วง	1201	หมด.ท่าม่วง	ติดตั้ง	4982656729	8005090636	
17.12.2025	1030	คลังพัสดุ ภาวจนบุรี			รับคืน			
19.12.2025		คลังพัสดุ ภาวจนบุรี	2201	หมป.ท่าม่วง	รื้อถอน	4983258094		การดำเนินงานปกติ
04.02.2026	1030							