



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 24-009450
Serial No 80666 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณท์ Thaimaxwell ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ หน้าโรงเรียน ส.จ.จักรพรรดิ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส
หมายเลข PEA. 68-009533 Serial No. 68022545 ผลิตภัณท์ Asia Trafo ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

ม.ป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เสื่อมสภาพ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.3 พทน.- ๒๕๖๙

เรียน อก.บช (ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรชาติ บุณนาค)

ผจก.กฟส.พทน.

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง ผ.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสุพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ ช.ท.ค. คณะกรรมการฯ

(นายชานนท์ คชายุทธ) ตำแหน่ง พ.ขง.6 ผ.ปร.กฟส.พทน.

อุปกรณ์ 1000300631 หมวดอุปกรณ์ M กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย

สถานะ ESTO WTRD

มีผลจาก 25.01.2026 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.

เลขที่ผลิตรหัส TR24-009450

เลขที่ประจำค่า 1001265429

ข้อมูลสต็อก

ประเทศสต็อก 01 ที่ใช้ได้

โรงงาน I030 คส่งพัสด กายจนบุรี รหัสบริษัท 9000

ที่เก็บสินค้า 2301 ผกบ.พนมทวน

แบบสต็อก R

สต็อกพิเศษ

ลูกค้า

ใบสั่งขาย / 0


แบบหลัก R

Date L.GoodsMvt 26.01.2026

ผู้ขาย

ลงคำประมวล WRS

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผัง : C3PMPSS01
 ไลเซนส์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPWR033

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว
 การให้ส่วนมีสาค


วันที่ : 28.05.2026
 เวลา : 15:49:29
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-009450 เลข-ผู้ผลิต : 80666
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 ชื่อของหม้อแปลงสูง(kVolt) : โวลต์/แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กล.คอมมี 49
 วันที่เริ่มประกัน : วันที่สิ้นสุดประกัน : วันที่พิมพ์ : 460119425 / 0

ชนิด : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 วันที่เริ่มประกัน : วันที่สิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IUTG-FA05-TR0084	xx บานโรงโกล			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000007893	DCC_หม้อโรงสี ม.สหจันทรทอง อ.พนมทวน			ติดตั้ง			
26.01.2026	I030	คลังผลิต กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทวน	รับโอน	4983145281	7001111872	การดำเนินงานปกติ

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PINPSS01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การใช้งานที่ส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 28.05.2026
 เวลา : 15:51:44
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตกับที่ : TR68-009533
 WBS : เลขที่สัญญา : 68022545
 โวลต์แอมป์แรงสูง(KVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
 รับประกัน 4 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 03/12/2025


วัสดุ : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 บริษัทผู้ผลิต : ASIA TRAF0
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460798058 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 02/12/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขสารวัติด	ใบสั่ง	เหตุผล
01.10.2025	Z001	กส.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4982529772		
02.12.2025	Z001	กส.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004746550		
24.12.2025	1030	คลังพัสดุ กายจนบุรี	0021	งานบรรจุใช้ไฟ	โอน	5004768303	7001111873	
14.01.2026	1030	คลังพัสดุ กายจนบุรี	0021	งานบรรจุใช้ไฟ	เบิก	4982988200		
28.05.2026	3371XF0000007893	DCC_หน้าโรงสี บ.สระจันทน์ทอง อ.พนมทวน			ติดตั้ง			



TRANSFORMER

Oil immersed Self-cooled Core type Outdoor used
Single phase Hertz Output KVA
Continued Rating Primary voltage V
Secondary Voltage V Current A
Temperature Rise 55 °C Impedance % at 75 °C Ambient
Temperature 40 °C Impulse level full wave H₁ H₂
 KV X₁X₄ KV Total weight kgs
Oil quantity l Date Ser No.

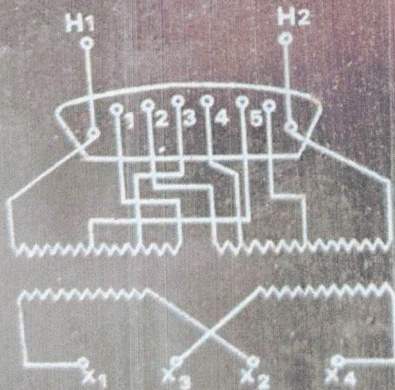

Primary Voltage

Voltage	Indicator
23100	1
22550	2
R 22000	3
21450	4
20900	5

Secondary Voltage

Voltage	Connection
460	X ₂ - X ₃
230	X ₁ - X ₃ , X ₂ - X ₄

THAI MAXWELL ELECTRIC CO., LTD.

Made in Bangkok, Thailand



