



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.กำแพงแสน
เลขที่ ก.3 กฟส.(มต.) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.กำแพงแสน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กฟส. 29/2569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 54-007505 Serial No 5404561
ขนาด 50 kVA 3 เฟส ระบบ 22000 KV ผลิตภัณฑ์ SAHABKANT ELECTRIC ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ☒ ของ กฟภ. (หมดประกัน) ☐ ของ กฟภ. (อยู่ในประกัน)
☐ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ☐ ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี ☒ หม้อแปลงชำรุด ☐ หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่หมู่ 11 ตำบลกำแพงแสน ติดตั้งเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 ชำรุดวันที่
28 พฤษภาคม 2569 อายุการใช้งาน 15 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 50 kVA 3 เฟส หมายเลข PEA 58-007972
Serial No. 58312440 ผลิตภัณฑ์ Q.T.C. ไปติดตั้งแทน

- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง ☒ มีระบุปี 68 ไม่มี ☐ อื่น ๆ ☐

- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ☒ รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

☒ มป.11 ☒ รูปภาพหน้า Serdata ☒ รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ หม้อแปลงผ่านการซ่อมขดลวดมาแล้ว

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

- 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจากหม้อแปลง Short Turn

- 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ☐ ซ่อมไว้ใช้งาน ☒ จำหน่ายโดยวิธีการขาย
☐ จำหน่ายเป็นสูญ ☐ ส่งเคลมประกัน

- 3.3 อื่น ๆ งานสับเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด เลขที่ใบสั่ง 2001574975

- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

- ☐ คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
☐ ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายวิโรจน์ เอกอำไพ) ตำแหน่ง รอง.(ท) กฟส.กฟส

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายศุภนิมิตร ไทรทองเล็ก) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.กฟส.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเกียรติชัย ลงสุวรรณ) ตำแหน่ง พงช.6 ผ.มต.กฟส.กฟส.

ที่ ก.3 กฟส.(มต.)- /2569

เรียน ออ.บช.(ก.3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ผจก.กฟส.กำแพงแสน

PEA 54-007505 50 KVA



SEC SAHABHANT ELECTRIC CO., LTD.
BANGKOK THAILAND

OIL IMMERSED OUTDOOR TRANSFORMER

KVA	50	Fac. No.	
PHASE	3	Str. No.	
FREQUENCY	50 Hz	TYPE	76 T
HV	22000 V	LV	400/230 V
HV CURRENT	1.31 A	LV CURRENT	72.17 A
CLASS	ONAN	IMP. VOLT. AT	75 C
OIL QUANTITY	140 ℓ	OIL DISCHARGE	1.40 ℓ
WIND. TEMP. RISE	65 K	WTANK MASS	234 Kg
MAX. AMB. TEMP.	40 C	TOTAL MASS	430 Kg
STANDARD	TIS. 384-2543	YEAR	REV. 2.0 1997

HV SIDE			INSULATING LIQUID	MINERAL OIL
TAP	CONNECT	VOLTAGE	CONDUCTOR MATERIAL	COPPER
1	5-4	23100	INSTRUCTION BOOK	
2	5-3	22550	CONTRACT No.	ส.อ.บ. 063/2554
3	6-3	22000	PEA No.	
4	6-2	21450		
5	7-2	20900		

CONNECTION DIAGRAM

VECTOR DIAGRAM

CONNECTION Ds11
Des' No. V-0343

PEA 54-007505 50 KVA



ผู้ให้ : C3KPNMSL01
ใบเสนอ : PED-400
ใบแนบ : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการไฟฟ้าของหม้อแปลงรวมตัว

วันที่ : 04.06.2026
เวลา : 13:46:16
หน้า : 1

เลขที่หม้อแปลง : TR54-007505 เลข-ผู้ผลิต : 5404561
WBS : C-64-1-KPNCS-0242-01.1 เลขที่สัญญา :
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVoll) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Voll) :
รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-001-0200 TR..SEAL.50 KVA.3 P.22-0.4/0.23 KV.DYN11
บริษัทผู้ผลิต : SAHABKANT ELECTRIC
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460642448 / 0
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียด (4แยกพระมอ)	ที่เก็บสินค้า	ข้อมูลใบขายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
05.05.2012	IBEA-F-FA08-TR0073	ปป.ม.8 ต.นราภิรมย์ (4แยกพระมอ)			ติดตั้ง			
05.04.2018	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	บริษัท กฟภ.บด.	รื้อถอน	4944471700	2000818512	
05.04.2018	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2002	บริษัท กฟภ.กพส.	รับคืน	4960543968		
07.07.2021	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2002	บริษัท กฟภ.กพส.	โอน	4964062483	8003964163	
19.04.2022	1010	คลังพัสดุ นครปฐม			เปิด			
01.06.2022	33XFIA000131624	DDC-หมู่ 11 ต.ก้องพงแสน			ติดตั้ง			
04.06.2026	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1002	ผ.นิเตอร์กฟภ.กพส	รื้อถอน	4984768483	2001574975	จ่ายไฟแรงลงไม่ได้

(นายเกียรติชัย ลงสุวรรณ)
พช.ผมด.กฟส.กำแพงแสน

ผู้เข้าใช้ : C3KPNMSL01
ไคลเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 04.06.2026
เวลา : 13:44:33
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิต : TR58-007972
เลขที่สัญญา : 58312440
วันที่เริ่มรับประกัน : 0 ปี
WBS :
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVAolt) :
โวลต์แอมป์แรงต่ำ (kVAolt) :
วันที่เริ่มรับประกัน :
วัสดุ : 1-05-001-0050 TR..50KVA,3P,22-0.4/0.23KV,DYN11, SC
บริษัทผู้ผลิต : Q.T.C.
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
สินทรัพย์ : 460465400 / 0
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
29.09.2015	IBNP-F-FA09-TR0036	xx คลองเรือนันต์เครื่องที่4กัหันเปียก กฟช.สมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)			ติดตั้ง รื้อถอน			
25.08.2016	1042				ติดตั้ง รื้อถอน			
16.11.2016					ติดตั้ง รื้อถอน			
06.11.2019	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มบ.สมุทรสาคร2	ติดตั้ง รื้อถอน	4953359077	130000794115	
06.11.2019	1042-GISTAG	FL รอล้าง GIS TAG - กฟช.สค.2(บพว)			ติดตั้ง รื้อถอน			
15.11.2021					ติดตั้ง รื้อถอน			
15.11.2021	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2201	มบ.สมุทรสาคร2	ติดตั้ง รื้อถอน	4962184605	2600041744	
25.01.2022	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2002	ปฎิบัติกฟช. กฟช.	ติดตั้ง รื้อถอน	5003402015		
01.03.2022	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2002	ปฎิบัติกฟช. กฟช.	ติดตั้ง รื้อถอน	4963472626	6001127949	
05.04.2022	33XFIA000138589	หมู่ 1 ตำบลพระสิงม			ติดตั้ง รื้อถอน			
22.05.2026	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1002	ม.มิเตอร์กฟช. กฟช.	ติดตั้ง รื้อถอน	4984767177	8005243884	การดำเนินงานปกติ
28.05.2026		DDC หมู่ 11 ต.กัณเฑาะ			ติดตั้ง รื้อถอน			
04.06.2026	33XFIA000131624	คลังพัสดุ นครปฐม	1002	ม.มิเตอร์กฟช. กฟช.	ติดตั้ง รื้อถอน	4984768359	2001574975	การดำเนินงานปกติ
04.06.2026	1010				ติดตั้ง รื้อถอน			

(นายเกียรติชัย ลงสุวรรณ)
พช.มมต.กฟช.กำแพงแสน

สาเหตุของการปฏิบัติงาน

☒ (1) รื้อถอนชำรุด	☐ (2) รื้อถอนไม่ชำรุด	☐ (3) โจกรกรรม/ก่อความไม่สงบ	☐ (4) สป.ตามวาระ
☐ (5) หลังซ่อมเล็กน้อย	☐ (6) หลังจ้างซ่อม	☐ (7) คงคลังค้างนาน	☐ (8) อื่น ๆ.....

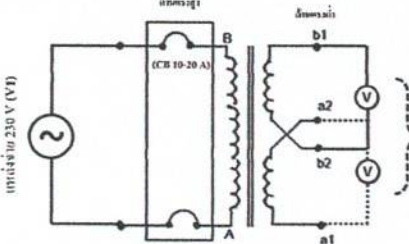
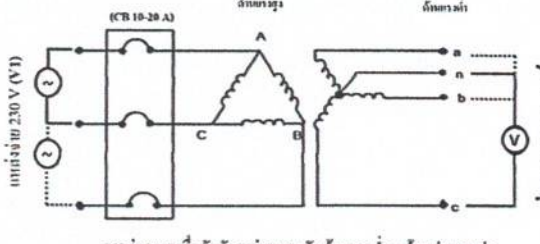
☐ 1 เฟส ☒ 3 เฟส (Seal) ☐ 3 เฟส (Con)
 ขนาด.....50.....kVA PEA. 54-007505 S/n. 5404561
 ผลิตภัณฑ์.....sahabanki.....อายุ.....ปี
 โวลต์แรงสูง.....22000.....โวลต์แรงต่ำ.....400/230.....
☐ หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่..... ☐ ยังไม่ผ่านการซ่อม

การไฟฟ้า.....อ.ลำปาง.....
 ถนน.....ตำบล.....
 อำเภอ.....จังหวัด.....
 สถานที่คงคลัง.....
 ทรัพย์สินของ ☒ กฟภ. ☐ ผู้ใช้ไฟ

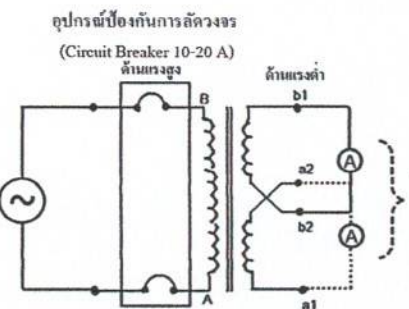
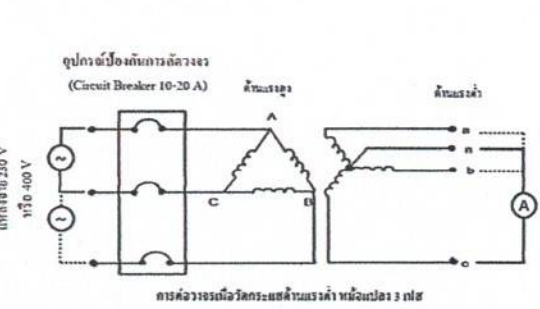
1. ค่าความต้านทานของฉนวนที่อุณหภูมิ.....C°		ปกติ	ผิดปกติ
แรงสูง - แรงต่ำ.....412.....เมกกะโอห์ม	☐	☒	
แรงสูง - กราวด์.....4700.....เมกกะโอห์ม	☒	☐	
แรงต่ำ - กราวด์.....389.....เมกกะโอห์ม	☐	☒	

2. ค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง (ไม่ต่ำกว่า 30 kV)	
ค่าที่วัดได้.....	เควี/2.5มม.
☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ

3. ค่าอัตราส่วนของแรงดันหม้อแปลง (อ้างอิงตาม * ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง)

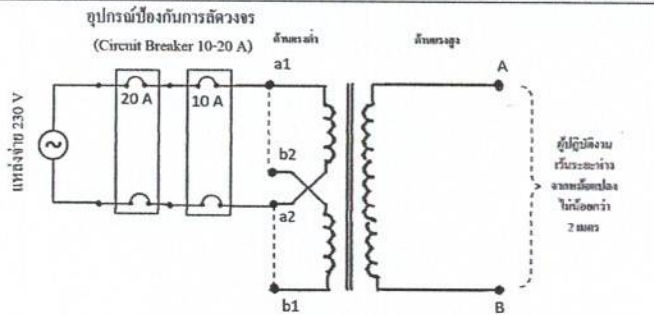
หม้อแปลง 10				หม้อแปลง 30					
 การต่อวงจรเพื่อวัดอัตราส่วนแรงดันด้านแรงต่ำ หม้อแปลง 1 เฟส				 การต่อวงจรเพื่อวัดอัตราส่วนแรงดันด้านแรงต่ำ หม้อแปลง 3 เฟส				แรงดันที่วัดได้ (V2) a1 - a2 = b1 - b2 =	
แรงดันแหล่งจ่ายที่วัดได้ (V1)	Tap	ค่าแรงดันที่วัดได้ (V2) ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง			อัตราส่วน = V1/V2			ผลการทดสอบ	
		A (a1-a2)	B (b1-b2)	C	A (a1-a2)	B (b1-b2)	C	ปกติ	ผิดปกติ
	1							☐	☐
	2							☐	☐
400	3	0	4.3	4.2				☐	☒
	4							☐	☐
	5							☐	☐

4. ค่าการทดสอบแบบลัดวงจร (ตรวจสอบการกระแสวิกฤต)

หม้อแปลง 10		หม้อแปลง 30	
 การต่อวงจรเพื่อวัดกระแสลัดวงจรด้านแรงต่ำ หม้อแปลง 1 เฟส		 การต่อวงจรเพื่อวัดกระแสลัดวงจรด้านแรงต่ำ หม้อแปลง 3 เฟส	
ผลการทดสอบกระแส 0 a-n (a1-a2) ค่าที่วัดได้.....1.2.....แอมป์		☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ	
ผลการทดสอบกระแส 0 b-n (b1-b2) ค่าที่วัดได้.....58.7.....แอมป์		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
ผลการทดสอบกระแส 0 c-n ค่าที่วัดได้.....40.5.....แอมป์		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	

5. ค่าการทดสอบแบบเปิดวงจร (ตรวจสอบการลัดวงจรของขดลวด)

หม้อแปลง 1Ø



หมายเหตุ : ตรวจสอบระดับน้ำมันให้อยู่ระดับปกติ โดยหม้อแปลง 1 เฟส ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว a1 - a2 (ด้านแรงต่ำ) และสลับป้อนแรงดันระหว่างขั้ว b1 - b2 (ด้านแรงต่ำ) เพื่อตรวจสอบการลัดวงจร

ผลการทดสอบ Ø A (a1-a2)

ผลการทดสอบ Ø B (b1-b2)

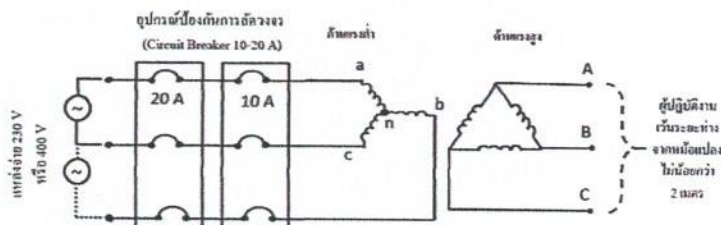
ผลการทดสอบ Ø C

6. การตรวจสอบภายนอกของหม้อแปลง

ปกติ ผิดปกติ

(1) กระจกใสสารดูดความชื้น	☐	☐
(2) ถ้วยใส่น้ำมัน	☐	☐
(3) สารดูดความชื้น	☐	☐
(4) บุชชิงแรงสูง	☒	☐
(5) ปะเก็นบุชชิงแรงสูง	☒	☐
(6) บุชชิงแรงต่ำ	☒	☐
(7) ปะเก็นบุชชิงแรงต่ำ	☒	☐
(8) ตัวปรับแท๊ป	☒	☐
(9) ปะเก็นฝาถัง	☐	☒
(10) เกจวัดระดับน้ำมัน	☐	☐
(11) ระดับน้ำมันภายในตัวถังหม้อแปลง	☒	☐
(12) สีหมายเลข PEA	☒	☐
(13) สีตัวถังหม้อแปลง	☒	☐

หม้อแปลง 3Ø



หมายเหตุ : ตรวจสอบระดับน้ำมันให้อยู่ระดับปกติ โดยหม้อแปลง 3 เฟส กรณีใช้แหล่งจ่ายแบบ Single Phase (230V) ป้อนแรงดันระหว่างขั้ว a - n, b - n และ c - n (ด้านแรงต่ำ) เพื่อตรวจสอบการลัดวงจร

☐ ปกติ

☒ ผิดปกติ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

7. การตรวจสอบสภาพตัวถังของหม้อแปลง

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ (สภาพตัวถังชำรุด ปรแตก ครีบกหัก ผิดรูป)

หมายเหตุ : กรณีชำรุดหนักและมีความผิดปกติดังกล่าวเข้าเกณฑ์การพิจารณาให้จำหน่าย

สรุปผลการทดสอบ

☐ หม้อแปลงดี

☐ หม้อแปลงชำรุดเล็กน้อย

☐ หม้อแปลงชำรุดหนัก

☒ หม้อแปลงชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย

☐ หม้อแปลงเสื่อมสภาพตามวาระ/โครงการ/ก่อความ

ไม่สงบ (เข้าเกณฑ์การจำหน่าย)

* ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง 1 เฟส

	1Ph. 19000V			1Ph. 22000V			1Ph. 19000V			1Ph. 22000V		
	460/230V			460/230V			480/240V			480/240V		
TAP	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.
1	86.31	86.74	87.17	99.93	100.43	100.94	82.71	83.13	83.54	95.77	96.25	96.73
2	84.25	84.67	85.10	97.55	98.04	98.53	80.74	81.15	81.55	93.49	93.96	94.43
3	82.20	82.61	83.02	95.17	95.65	96.13	78.77	79.17	79.56	91.21	91.67	92.13
4	80.14	80.54	80.95	92.79	93.26	93.73	76.80	77.19	77.57	88.93	89.38	89.82
5	78.09	78.48	78.87	90.42	90.87	91.32	74.83	75.21	75.58	86.65	87.08	87.52

* ตารางอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง 3 เฟส

	3Ph. 22000V			3Ph. 33000V			3Ph. 22000V			3Ph. 33000V		
	400/230V			400/230V			416/240V			416/240V		
TAP	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.	Min.	CAL	Max.
1	99.53	100.03	100.53	149.29	150.04	150.79	95.70	96.18	96.66	143.55	144.27	144.99
2	97.16	97.64	98.13	145.73	146.47	147.20	93.42	93.89	94.36	140.13	140.83	141.54
3	94.79	95.26	95.74	142.18	142.89	143.61	91.14	91.60	92.06	136.71	137.40	138.09
4	92.42	92.88	93.35	138.63	139.32	140.02	88.86	89.31	89.76	133.29	133.96	134.63
5	90.05	90.50	90.95	135.07	135.75	136.43	86.58	87.02	87.45	129.88	130.53	131.18

ลงชื่อ.....ผู้ทดสอบ
(นายเกียรติชัย สงสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุกนิมิตร ไทรทองเล็ก)...
ตำแหน่ง.....

Check List			เกณฑ์การพิจารณาสภาพหม้อแปลง			
หัวข้อ	ปกติ (✓)	ผิดปกติ (×)	ดี	ชำรุดเล็กน้อย	ชำรุดหนัก	ชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย
1.			✓	×	×	×
2.			✓	×	×	×
3.			✓	✓	×	×
4.			✓	✓	×	×
5.			✓	✓	×	×
6.			✓	×	×	×
7.			✓	✓	×	×

การพิจารณาการชำรุด
- กระจกชำรุด คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า สามารถจ่ายไฟได้ และพร้อมนำไปใช้งาน โดยไม่มี
ความผิดปกติใดๆที่สังเกตเห็น
- ชำรุดเล็กน้อย คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า มีความผิดปกติเล็กน้อยที่สังเกตเห็น 1-2 และ 6
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเป็นข้อบกพร่อง โดยสามารถแก้ไขและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ปกติ
- ชำรุดหนัก คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่สามารถจ่ายไฟได้ โดยมีความผิดปกติในหัวข้อที่ 3
เป็นข้อบกพร่อง
- ชำรุดหนักเห็นควรจำหน่าย คือ หม้อแปลงที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า มีความผิดปกติในหัวข้อที่ 3 และ 7
เป็นข้อบกพร่อง (สภาพตัวถังหม้อแปลงชำรุด ปรแตก ครีบกหัก ผิดรูป)

ข้อมูล Serdata PEA 54-007505 50 KVA

อุปกรณ์	1001385376	หมวดอุปกรณ์	M	กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงกฟภ. PEA 54-007505,50 KVA			
สถานะ	ESTO	WTWO		
มีผลจาก	04.06.2026	มีผลถึง	31.12.9999	

[ทั่วไป](#)
[สถานที่ตั้ง](#)
[องค์กร](#)
[โครงสร้าง](#)
[SerData](#)
[ข้อมูลเพิ่มเติม 1](#)
[ข้อมูลเพิ่มเติม 2](#)
[ข้อมูลเพิ่มเติม 3](#)

ข้อมูลทั่วไป

คลาส	Z_TR	DISTRIBUTION TRANSFORMER		
ประเภทหอบเจด	Z4600	หม้อแปลงไฟฟ้า		
กลุ่มสิทธิ์			สายผลิตภัณฑ์	
น้ำหนัก	0.000		ขนาด/มิติ	BEA08
เลขสินค้าคงคลัง	TR54-007505		วันที่เริ่มใช้	

ข้อมูลการอ้างอิง

มูลค่าการได้มา	0.00	THB	วันที่ได้มา	
----------------	------	-----	-------------	--

ข้อมูลผู้ผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์	SAHABKANT ELECTRIC	ประเทศผู้ผลิต	TH
เลขที่รุ่น		ปี/เดือนสร้าง	/
ManufPartNo.	50 KVA 3P ปี๑		
เลข-ผู้ผลิต	5404561		

อุปกรณ์	1001385376	หมวดอุปกรณ์	M	กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงกฟภ. PEA 54-007505,50 KVA			
สถานะ	ESTO	WTWO		
มีผลจาก	04.06.2026	มีผลถึง	31.12.9999	

[ทั่วไป](#)
[สถานที่ตั้ง](#)
[องค์กร](#)
[โครงสร้าง](#)
[SerData](#)
[ข้อมูลเพิ่มเติม 1](#)
[ข้อมูลเพิ่มเติม 2](#)
[ข้อมูลเพิ่มเติม 3](#)

ทั่วไป

วัสดุ	1-05-001-0200	TR.,SEAL,50 KVA.3 P,22-0.4/0.23 KV.DYN11
เลขที่ผลิตภัณฑ์	TR54-007505	
เลขที่ประจำตัว	1000473341	ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อค	07	สต็อคที่บล็อค		
โรงงาน	I010	คลังวัสดุ นครปฐม	รหัสบริษัท	9000
ที่เก็บสินค้า	1002	ณ.มีเตอร์กฟภ.กฟส		
แบบสต็อค	R		แบบหลัก	R
สต็อคพิเศษ			Date L.GoodsMvt	04.06.2026
ลูกค้า			ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย		/ 0	องค์ประกอบ WBS	